地下水概況調査地点図

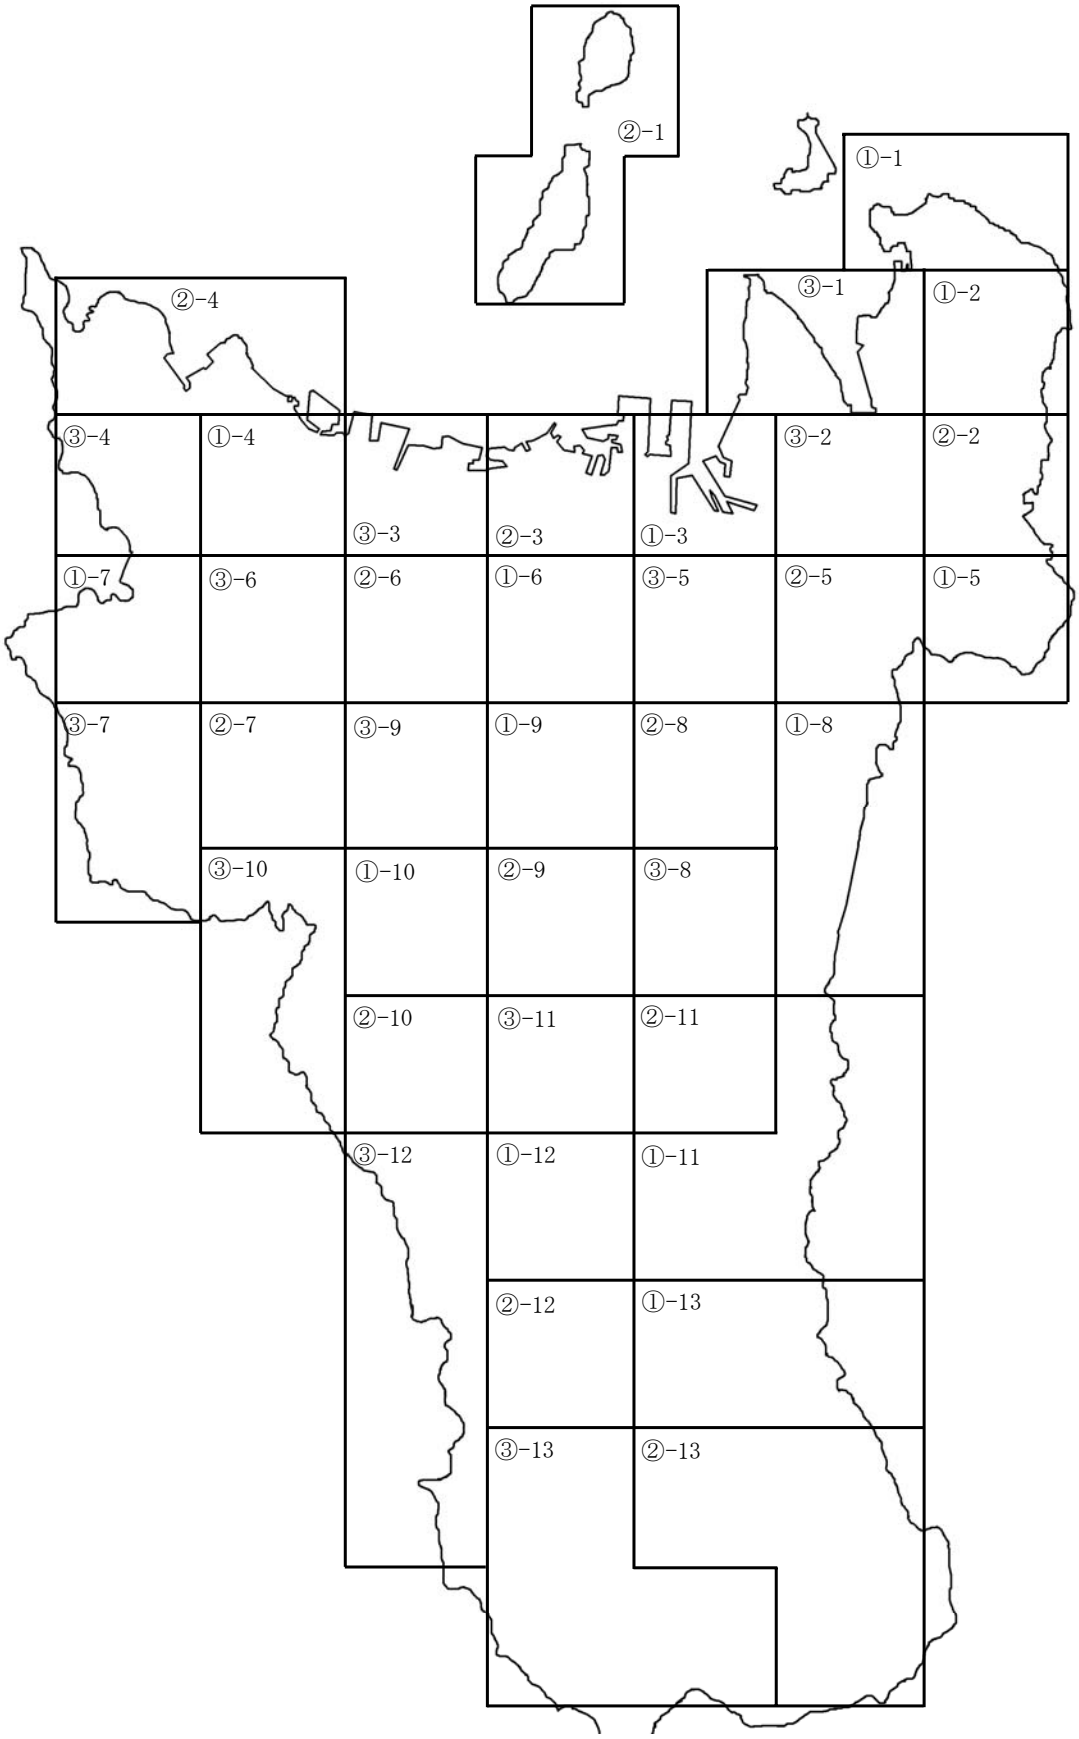
②-1
①-1
②-4
③-1
①-2
③-4
①-4
③-3
②-3
①-3
③-2
②-2
①-7
③-6
②-6
①-6
③-5
②-5
①-5
③-7
②-7
③-9
①-9
②-8
①-8
③-10
①-10
②-9
③-8
②-10
③-11
②-11
③-12
①-12
①-11
②-12
①-13
③-13
②-13

地　下　水　概　況　調　査　結　果

調査担当機関名 （分析担当機関名）		高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）	高松市 （市検査室） （民間検査機関）
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
市町村名		高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市		高松市	高松市	高松市	高松市	高松市
地区名		庵治町才田	屋島西町	鶴市町	生島町	東山崎町	香西南町	国分寺町福家	川島東町		一宮町	香南町西庄	香川町川東上	塩江町安原下	塩江町上西
調査地点図番号		③－1	③－2	③－3	③－4	③－5	③－6	③－7	③－8		③－9	③－10	③－11	③－12	③－13
井戸の状況	井戸深度（m）	不明	4.8	不明	16	4.5	5.5	不明	2.5		不明	12	不明	不明	不明
	浅井戸深井戸の別	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸		不明	不明	不明	不明	不明
	用途	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
採水年月日		H20.12.15	H20.12.15	H20.12.16	H20.12.15	H20.12.15	H20.12.15	H20.12.15	H21.1.19	H21.2.12	H21.1.19	H21.3.9	H21.1.19	H21.1.19	H21.1.19
水温（℃）		17.7	18.2	15.9	17.8	17.9	18.6	15.8	15.1	14.3	18.2	14.4	17.4	15.7	7.7
環境基準項目	カドミウム（mg/L）														
	全シアン（mg/L）														
	鉛（mg/L）	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0.023		＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	六価クロム（mg/L）	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02		＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
	砒素（mg/L）	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005		＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	総水銀（mg/L）	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	アルキル水銀（mg/L）														
	ＰＣＢ（mg/L）														
	ジクロロメタン（mg/L）	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	四塩化炭素（mg/L）	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004		＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004		＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	＜ 0.0005	＜ 0.005	＜ 0.0005	＜ 0.005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	＜ 0.0006	＜ 0.006	＜ 0.0006	＜ 0.006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006		＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
	トリクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	テトラクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	チウラム（mg/L）														
	シマジン（mg/L）														
	チオベンカルブ（mg/L）														
	ベンゼン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	セレン（mg/L）														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.2	5.9	2.6	9.0	0.5	0.5	＜ 0.1	6.5		5.6	2.6	3.6	2.2	0.9
	ふっ素（mg/L）	0.39	0.20	0.17	＜ 0.08	0.42	0.44	0.72	0.14		0.16	0.16	0.17	0.16	0.11
	ほう素（mg/L）	0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
その他	水素イオン濃度（ｐＨ）														
	電気伝導度（mS/m）														