

令和8年9月4日
政策部水資源対策課
松村、有馬(内線 2831, 2835)
ダイヤルイン 087-832-3127

令和8年度 吉野川水系水利用連絡協議会
第5回協議会決定事項について

本日、吉野川水系水利用連絡協議会から、別紙のとおり決定したとの発表がありましたので、お知らせします。

【記者提供資料】

国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和8年9月4日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

令和8年度 吉野川水系水利用連絡協議会 第5回協議会決定事項について

吉野川水系水利用連絡協議会第5回協議会(会長:四国地方整備局長 おくだ あきひさ 奥田 晃久)は、「吉野川水系水利用連絡協議会第5回協議会の決定事項」について別紙のとおり決定しました。

＜第5回協議会 決定事項＞

1. 早明浦ダムの利水貯水率が0%になった以降について
2. 河川からの緊急取水について

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

【協議会全般に関すること】

水政課長 おおやま としゆき 大山 敏幸 (内線:3551)

★水政課長補佐 はしかた のりひこ 箸方 紀彦 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

【ダムの水利用に関すること】

河川管理課長 さかまき まさお 酒巻 政夫 (内線:3751)

★河川管理課長補佐 おかだ たけふみ 岡田 武文 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

吉野川水系水利用連絡協議会第5回協議会の決定事項

1. 早明浦ダムの利水貯水率が0%になった以降について

① 発電専用容量からの緊急補給について

早明浦ダムの利水貯水率が0%になった以降で、発電専用容量から上水のみを対象として緊急補給を行います。

【発電専用容量からの緊急補給量】

対象	緊急補給量
徳島用水	1.95 m ³ /s
香川用水	1.85 m ³ /s

② 緊急補給の実施時期について

早明浦ダムの利水貯水率が0%になった以降で、下記の条件で実施します。

徳島用水：早明浦ダムの利水貯水率が0%

香川用水：宝山湖からの補給が不可能となる1～2日前

なお、実施する場合は、事務局より実施日時を事前に連絡し、「発電専用容量からの緊急補給について」の記者発表を行います。

2. 河川からの緊急取水について（報告事項）

徳島県から、早明浦ダムの利水貯水率が0%になった以降で、吉野川の自然流量からの取水について要望がありました。

河川管理者（四国地方整備局）は、一時的な緊急措置として、利水貯水率が0%になった以降は、吉野川本川では毎秒9 m³、派川旧吉野川では毎秒5 m³の最低限必要な河川流量を確保した上で、それを超える流量について取水を認めることを了承しました。

なお、徳島県においては、各利水者の配分調整を行うとともに、適切に取水されるよう指導及び地元調整を行うことを確認しました。

また、塩水遡上への影響については現時点で未確認であるため、今後の渇水調査等により塩害のおそれの確認された場合には、河川管理者から最低限必要な河川流量改めて連絡する事を確認しました。

参考資料

吉野川の状況について

吉野川（池田地点上流）における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。

現在、池田地点での必要な流量は約46m³/s であり、不足分を補うために早明浦ダムから補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、9月4日0時現在、貯水率8. 8%で平年値【昭和50年～令和7年】の80. 5%と比較して低下しています。

●吉野川（池田地点上流）降雨量は以下のとおりです。

4月	373. 6mm	（平年値 179. 3mm の 208. 4%）
5月	134. 8mm	（平年値 235. 4mm の 57. 3%）
6月	517. 0mm	（平年値 322. 1mm の 160. 5%）
7月	134. 2mm	（平年値 392. 5mm の 34. 2%）
8月	81. 2mm	（平年値 397. 2mm）の 20. 4%）
9月	17. 3mm	（平年値 403. 2mm）※9月4日0時現在の値

● 第四次取水制限時の供給量

期間：9／1～9／10

		運用値	節水率	節水量	供給量
徳島県	不特定	37. 45m ³ /s	0. 0%	0. 00m ³ /s	37. 45m ³ /s
	新規	6. 89m ³ /s	60. 0%	4. 13m ³ /s	2. 76m ³ /s
	未利用	6. 68m ³ /s	100. 0%	6. 68m ³ /s	0. 00m ³ /s
	合計	51. 02m ³ /s	21. 3%	10. 81m ³ /s	40. 21m ³ /s
香川県	新規	14. 74m ³ /s	60. 0%	8. 84m ³ /s	5. 90m ³ /s
合 計		65. 76m ³ /s	29. 9%	19. 65m ³ /s	46. 11m ³ /s


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2026年9月4日

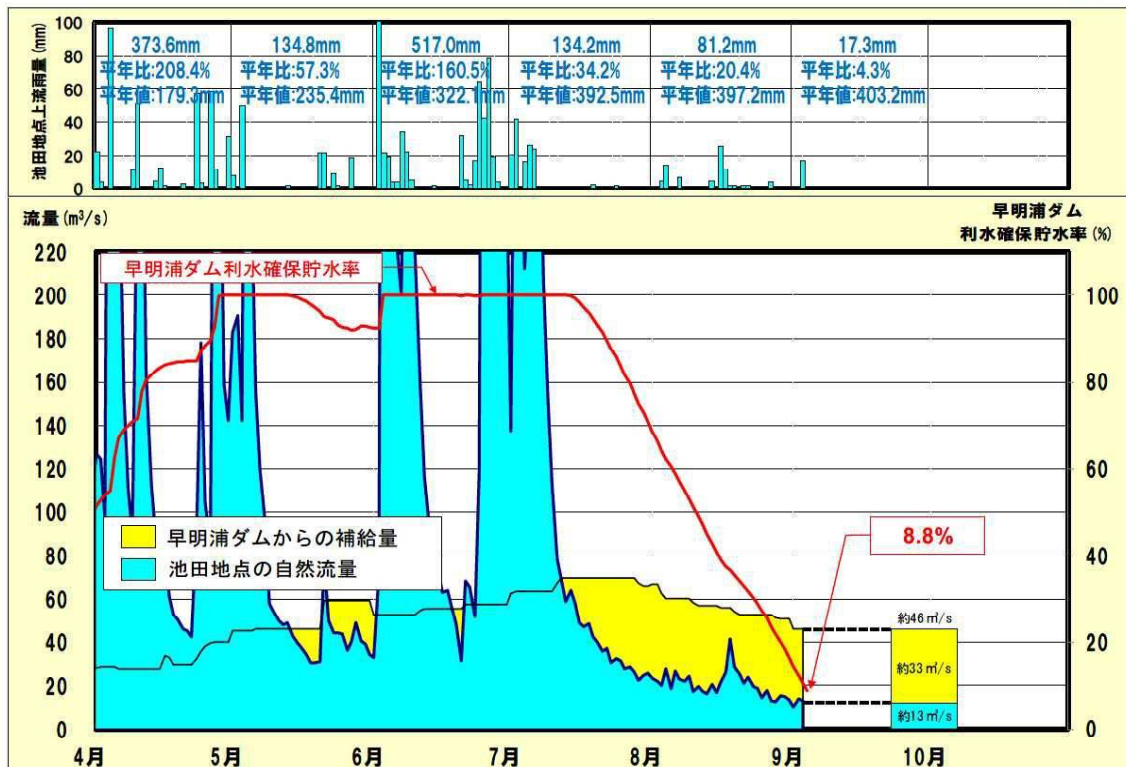

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

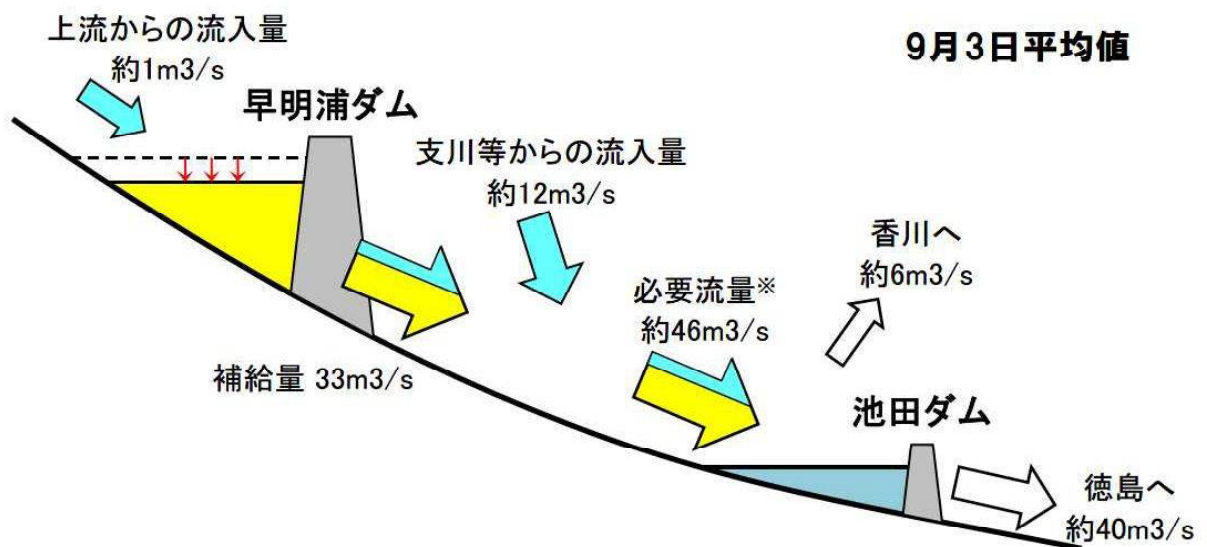

※必要流量は、第四次取水制限時の流量